


NR ANTAL BESKRIVNING

- 1 1 LOCK AV PE.
- 2 1 CEMENTPLATTA 300x300x50 MM.
- 3 1 SPINDELSTÅNG, GALVAD MED FAST GARNITYR.
- 4 1 SKYDDSRÖR AV PE DN110.
- 5 1 MJKTÅTANDE KILSLUDSVENTIL DN200. AVK, HAWLE ELLER LIKVÄRDIG.
- 6 1 FLÄNSKOPPLING, SYSTEM 2000 ELLER LIKVÄRDIGT.
- 7 1 RAKRÖR AV PE DN220. L=MIN 700MM.
- 8 1 PVC-MUFF DN200 INGJUTEN I SANDFÅNGSBRUNN.
- 9 1 AVTAPPINGSBRUNN DN1000MM MED URTAG OCH TÄTNING FÖR PE-RÖR DN200.
- 10 1 VENTILBETÄCKNING.
- 11 1 I GRÖNYTA ANLÄGGS BETONGLOCK T=5 CM, I HÅRDGJORD YTA ANLÄGGS KÖRBAR BETÄCKNING TYP A6 MED NORRVATTENS LOGGA SOM BULTAS FAST I RAMEN.
- 12 1 PVC-MUFF DN200 INGJUTEN KONADBRUNNSRING.
- 13 1 UTLOPPSLEDNING AV PP/PVC DN200 ÖVERTÄCKS MED JORD OCH FÖRSES MED SKYDDSGALLER.


ANVISNINGAR

- 1. AVTAPPINGSBRUNN UTFÖRS ENLIGT ANVISNINGAR I AMA-ANLÄGGNING 13.

BETÄCKNING INKL KONAN UPPDRAGES CA 650 MM OVAN MARK FÖR ATT GE PLAT ÅT UTLOPP. CEMENTPLATTA UTFÖRS MED CENTRERAT HÅL Ø140 MM

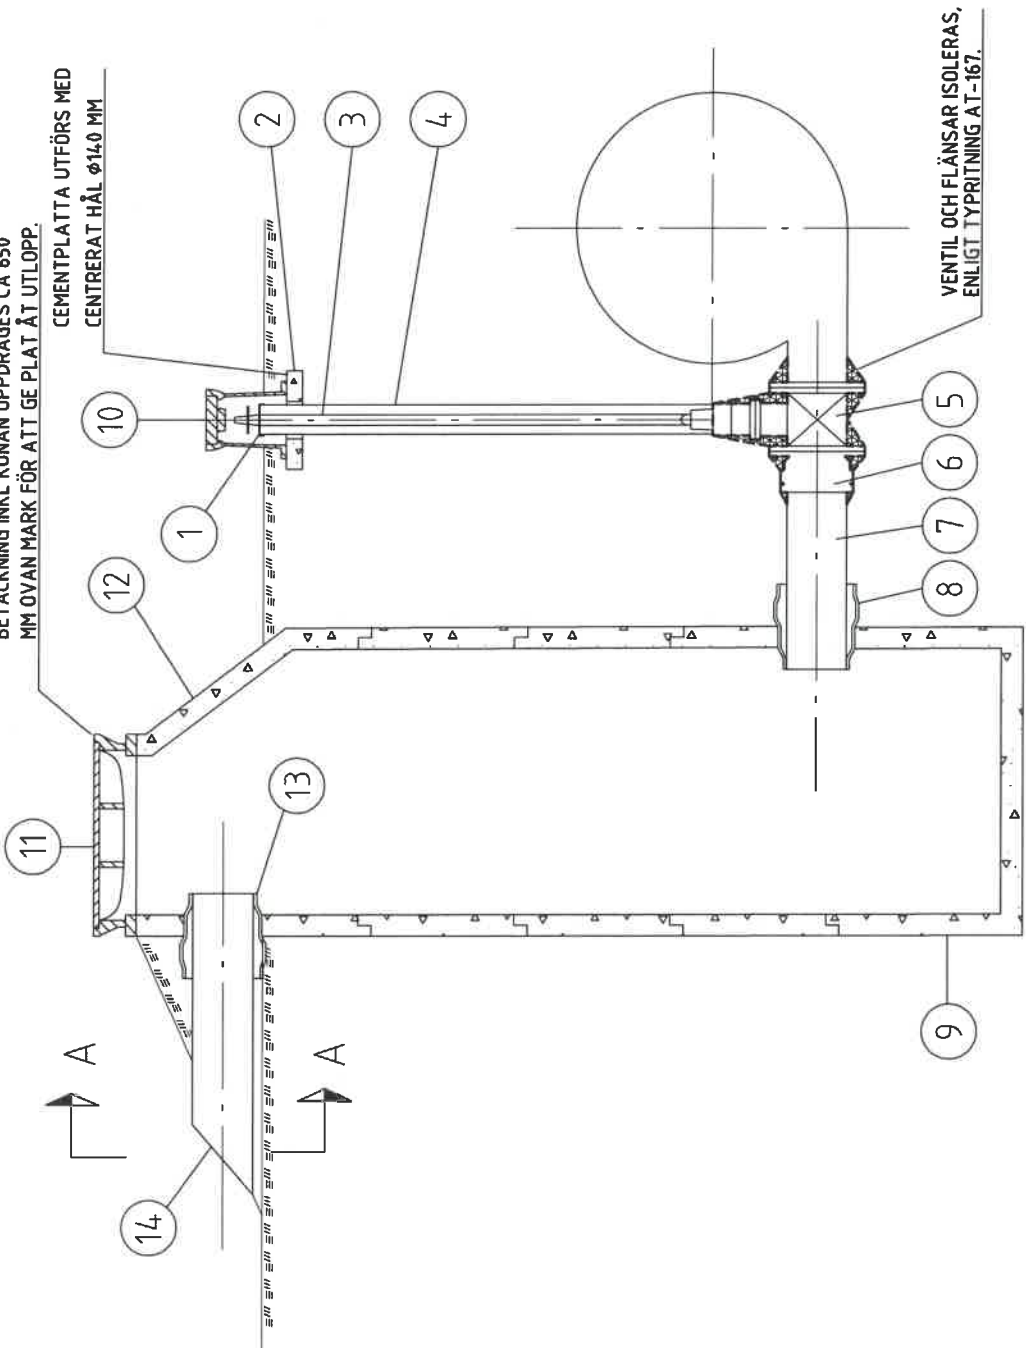

VENTIL OCH FLÄNSAR ISOLERAS, ENLIGT TYPRITNING AT-167.

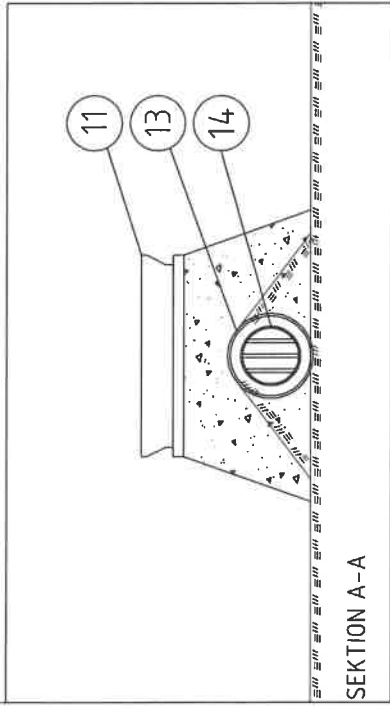

SEKTION A-A

BET	ART	NORMEN ANV	DATEM	SKR
LEGNING NR	RTID	GRANSAD		
	O.SAMMALISTO	F.PAGHÉN		
DATEM	COORD	J.WALLBERG		
2019-08-22				
AVTAPPINGSANORDNING UTAN VATTENLÅS UTLOPP OVAN MARK				
SKALA	FRÅNSKALNING	BET		
1:20	AT-161			