



SEKTION A-A

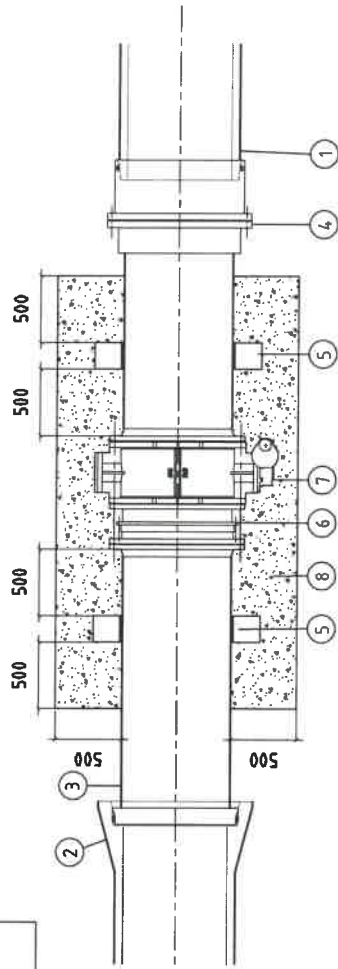

PLAN

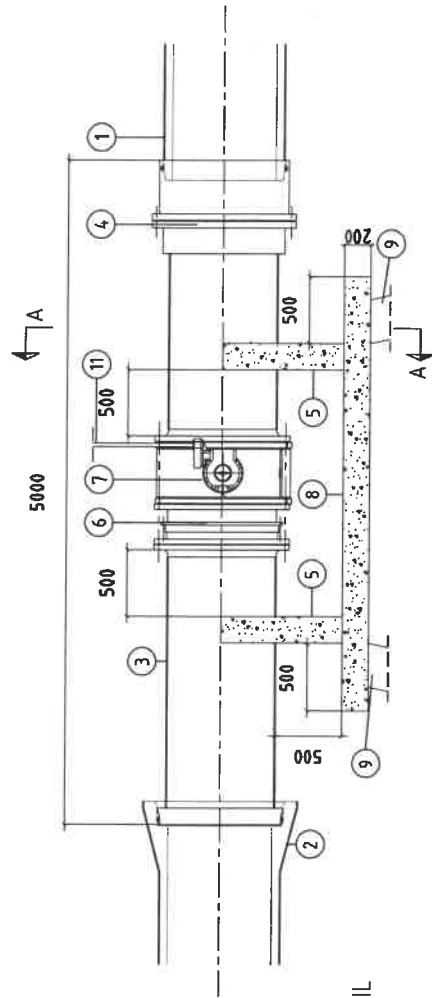

PROFIL

NR	ANTAL	BESKRIVNING
1	-	SENTABRÖR SPETSÄNDE
2	-	SENTABRÖR MUFFÄNDE
3	1	REPSATS FÖR SENTABRÖR SPETSÄNDE L=2,11 M
4	1	REPSATS FÖR SENTABRÖR MUFFÄNDE L=2,11 M
5	2	GJUTEN RÖRSTÖDSVAGGA
6	1	MONTAGEBOX MED CENTRAL FLÄNS
7	1	DUBBELEXCENTRISK VRIDSPJÄLLSVENTIL
8	1	GJUTEN PLATTA SE MÅTT PÅ RITNING
9	-	FÖRANKRING
10	2	RÖR SKYDDAS MED EPDM-GUMMI VID VAGGA
11	1	VENTILSTÅNG DRAS UPP TILL MÄRKNIVÅ

ANVISNINGAR

- MÅTT PÅ RITNING AVSER MINIMI MÅTT FÖR ATT MÖJLIGGÖRA ARBETE MED VENTIL OCH MONTAGEBOX.
- PLATTA FÖRANKRAS I BERG VID ICKE-DRAGSÄKER LEDNING.

BET	ART	ANMÄRKNING	DATUM	SKR
LEDARE NR	BYGG	BYGGFÖRVALTARE		
-	OSAMMALISTO	F. PÄRMÉN		
DATUM	2019-02-08	J. WALLBERG		
<p>INFÄLLD SEKTIONSVENTIL PÅ PLATTA DN600-DN1200 SENTABLEDNING</p>				
SKALA	1:40	BYGGNINGEN		
				BET
				AT-168