



NR	ANTAL	BESKRIVNING
1	3	KILSLIDSVENTIL G50
2	2	CEMENTPLATT 300x300x50 MM
3	1	T-RÖR DN50 AV MÄSSING
4	2	RÖRBÖJ 90° DN50 AV MÄSSING
5	1	LÅGBYGGD DUBBELVERKANDE AUTOMATLUFTARE DN50 PN10 MIN KAPACITET 360 m <sup>3</sup> /h.
6	1	PRESSALKOPPLING MED LOCK
7	-	STÅLRAM
8	1	SVETSVÄRTA 2" INVÄNDIG GÄNGA
9	1	BACKVENTIL AV TYP SÄKERHETSSNORKEL
10	1	KÖRBAR LUCKA TYP RÖDHAMMAR ELLER LIKVÄRDIGT.
11	1	FÖRHÖJNINGSRAM
12	-	STYROFOAM ISOLERING T=50 MM

**ANVISNINGAR**

1. LUFTARE KRINGFYLLS MED DRÄNERANDE MATERIAL, SINGEL 8-16 ELLER LIKVÄRDIGT NED TILL HALVA LEDNINGENS DIAMETER.
2. I GRÖNYTA ANLÄGGS LUCKA AV LÄTTMETALL MED LÅS. SE TYPRITNING AT-160.

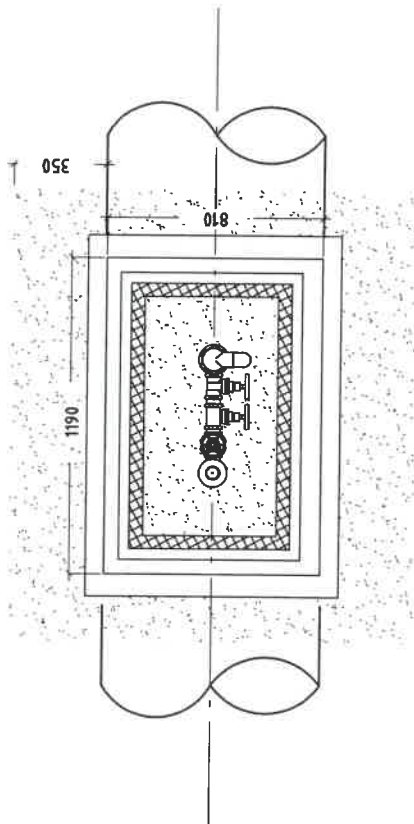

SEKTION A-A

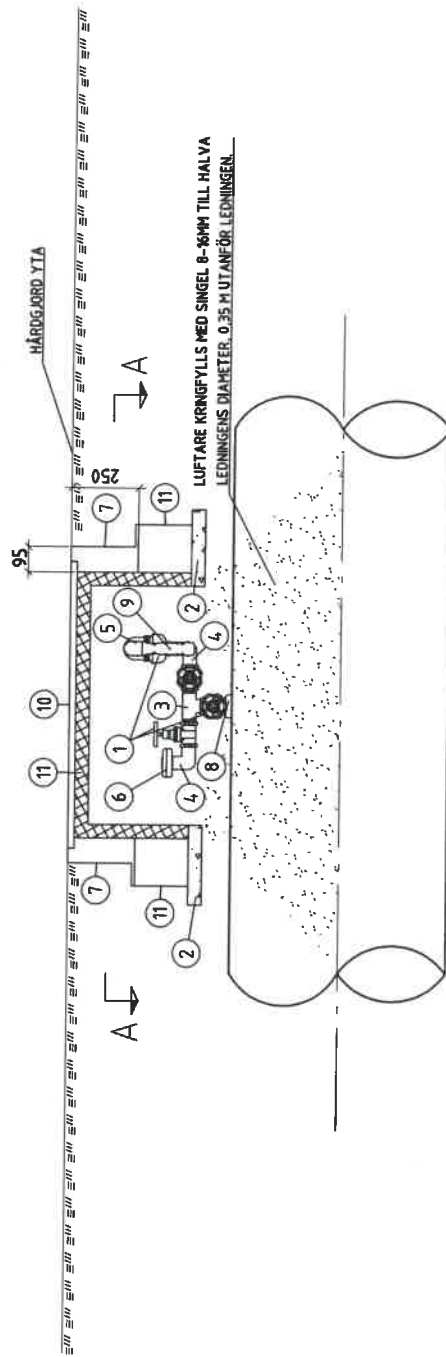

BET	ANT	ANDRINGS AVSER	DATEM	SDR
<b>NORRVATTEN</b>				
LEDNING NR	PROJ	PROJEKTANT		
0.5	O. SAMPALISTO	F. PAJPHÉN		
DOKUM	COGNOM			
2019-03-11	J. WALLBERG			
LUFTNINGSSÄKRING LÅGBYGGD I HÄRDGJORD YTA				
SKALA	BYGGNINGSNAMN	BET		
1:20	AT-177			